


Belastungssituation im Trinkwasser mit Chlorothalonil-Metabolit R417888

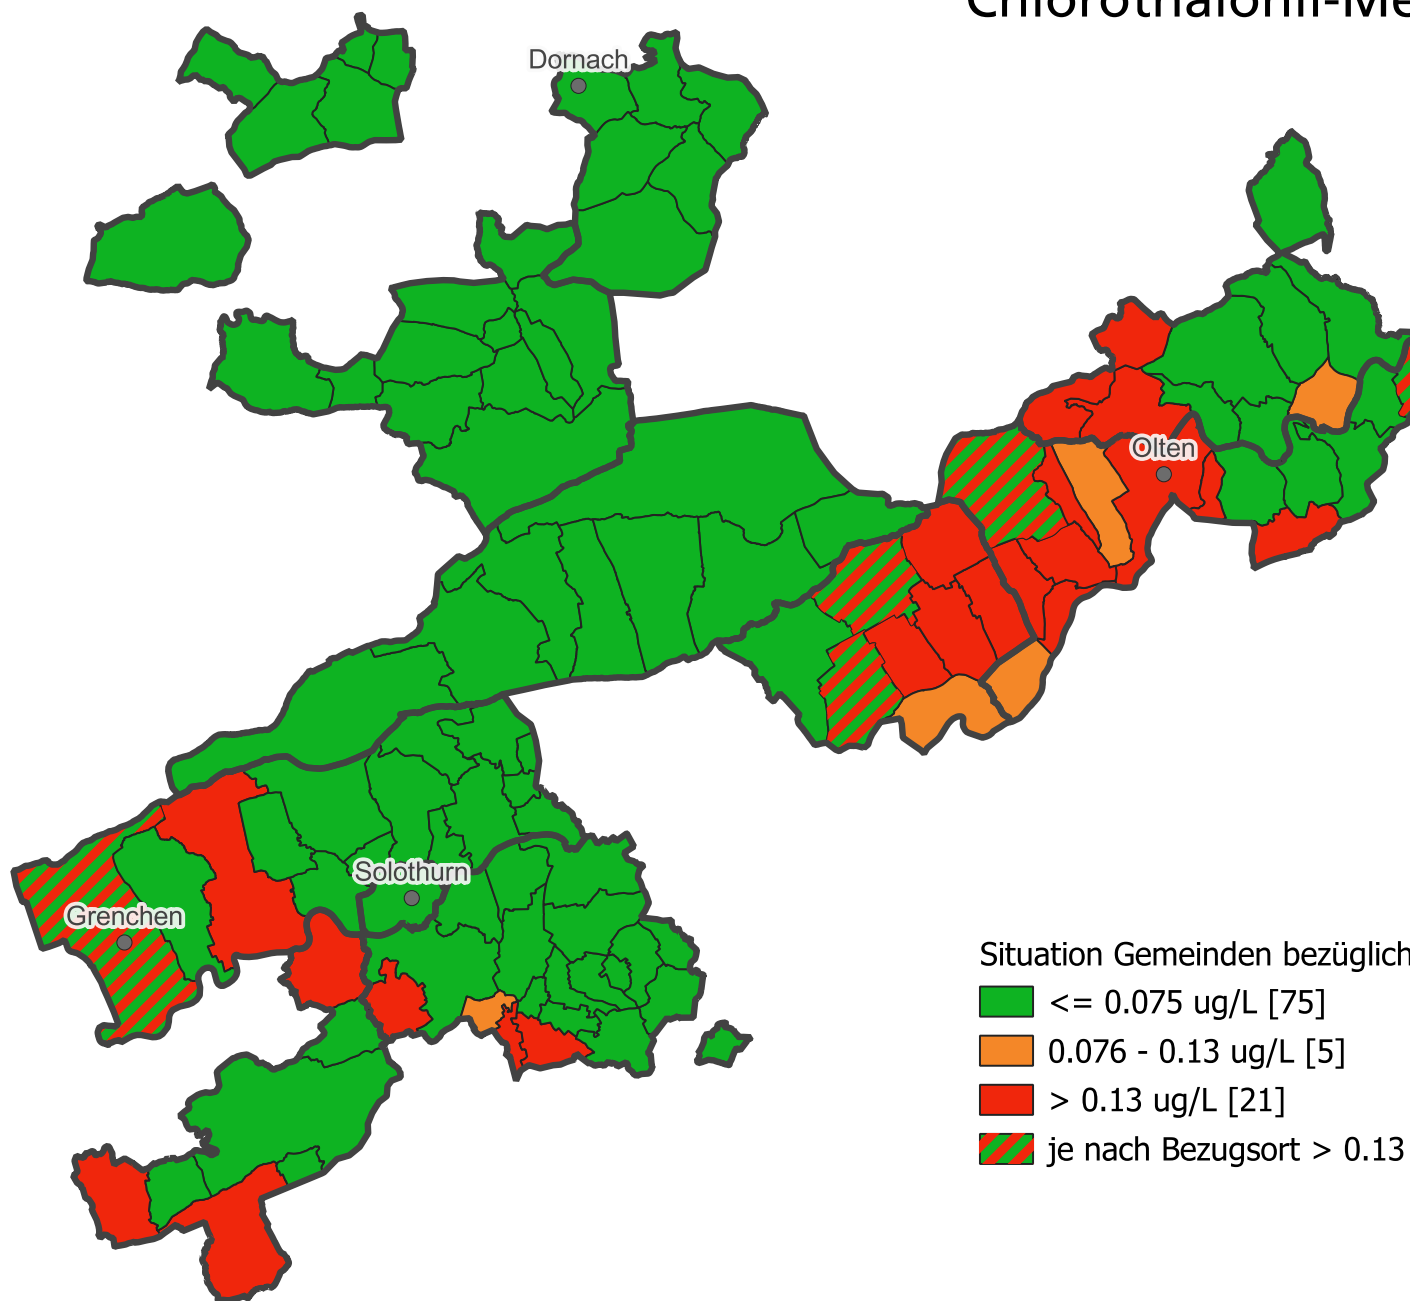

Situation Gemeinden bezüglich R417888 [106]

- $\leq 0.075 \text{ µg/L}$ [75]
- $0.076 - 0.13 \text{ µg/L}$ [5]
- $> 0.13 \text{ µg/L}$ [21]
- je nach Bezugsort $> 0.13 \text{ µg/L}$ oder $\leq 0.075 \text{ µg/L}$ [5]