


Belastungssituation im Trinkwasser mit Chlorothalonil-Metabolit R471811

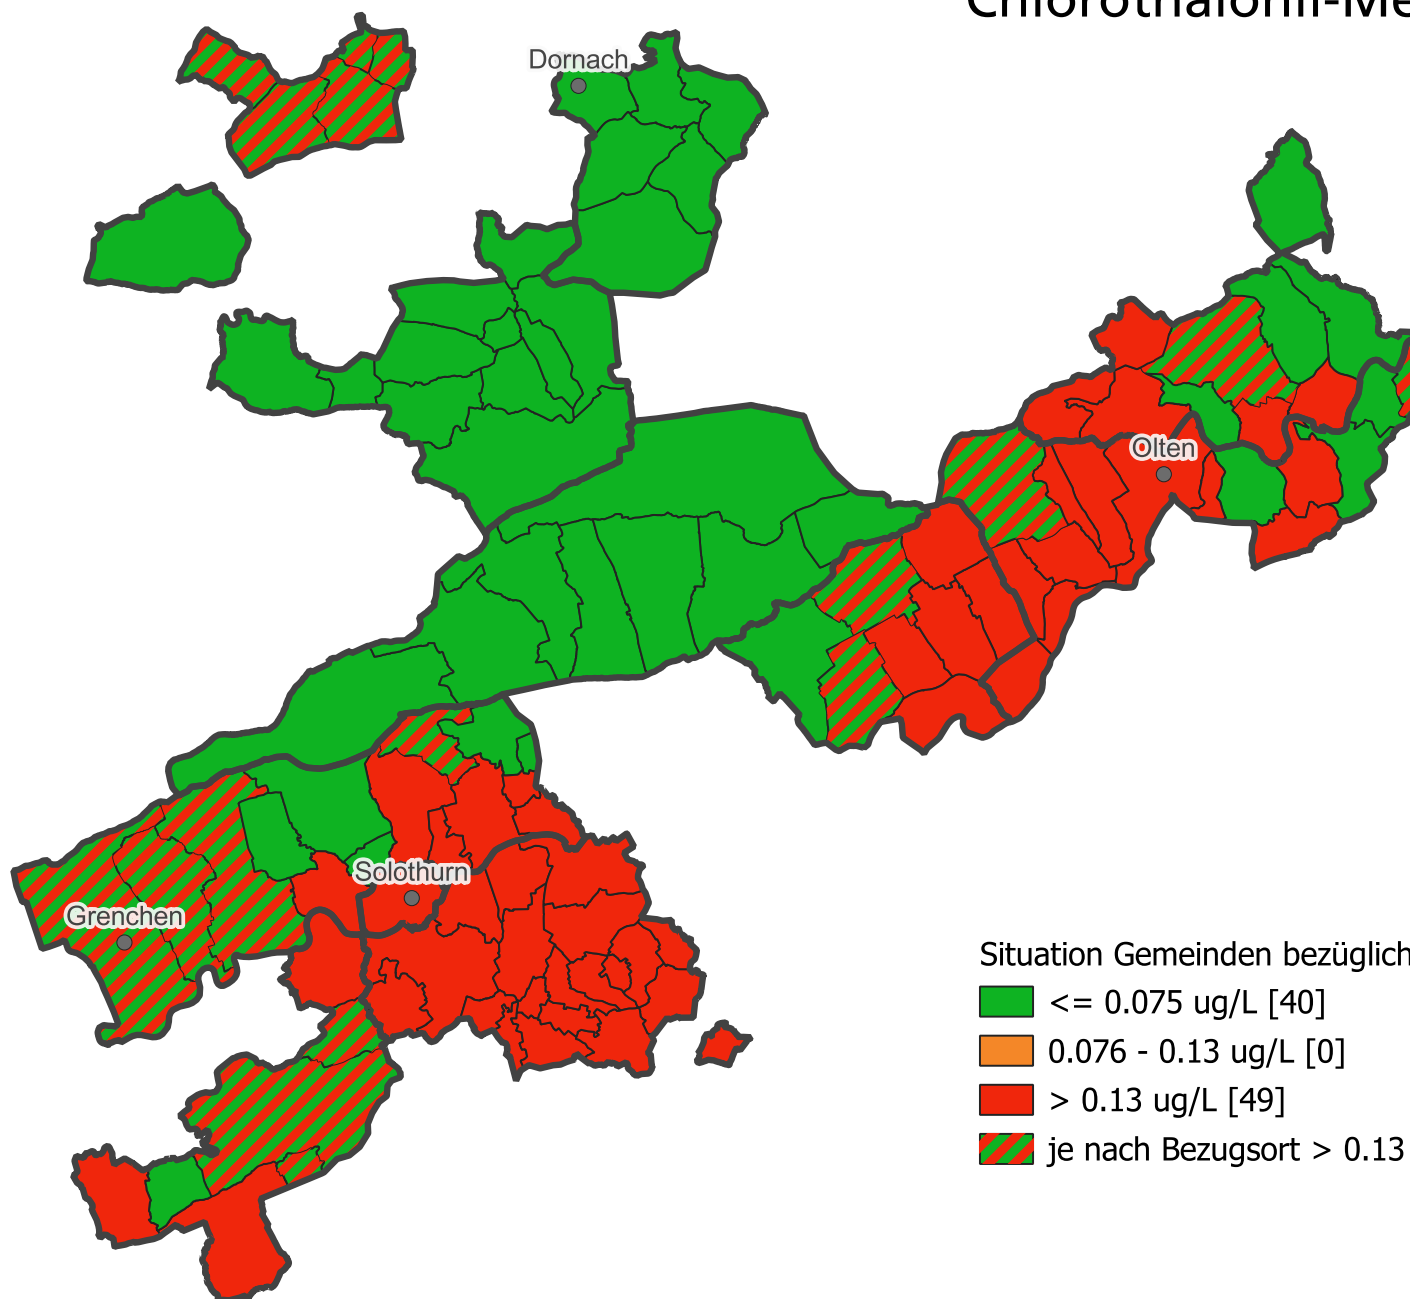

Situation Gemeinden bezüglich R471811 [106]

- ≤ 0.075 µg/L [40]
- 0.076 - 0.13 µg/L [0]
- > 0.13 µg/L [49]
- je nach Bezugsort > 0.13 µg/L oder ≤ 0.075 µg/L [17]