


Kontrollschacht LSA

Realisierung gemäss Richtlinien Strassenverkehrsanlagen des AVT:
Fahrbahn und Wege - FW / Schächte

Grundriss 1:20

Mögliche Rohreinführung

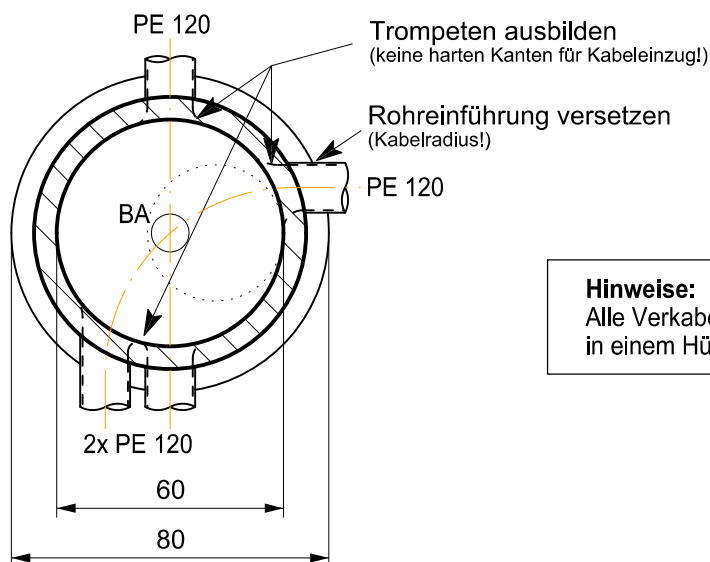

Hinweise:

Alle Verkabelungen (**KRGK-Rohre**) sind in einem Hüllrohr (PE-Rohr) zu verlegen.

Schnitt 1:20

Mögliche Rohreinführung

