


Schlaufschacht LSA

Grundriss 1:20

Mögliche Rohreinführung

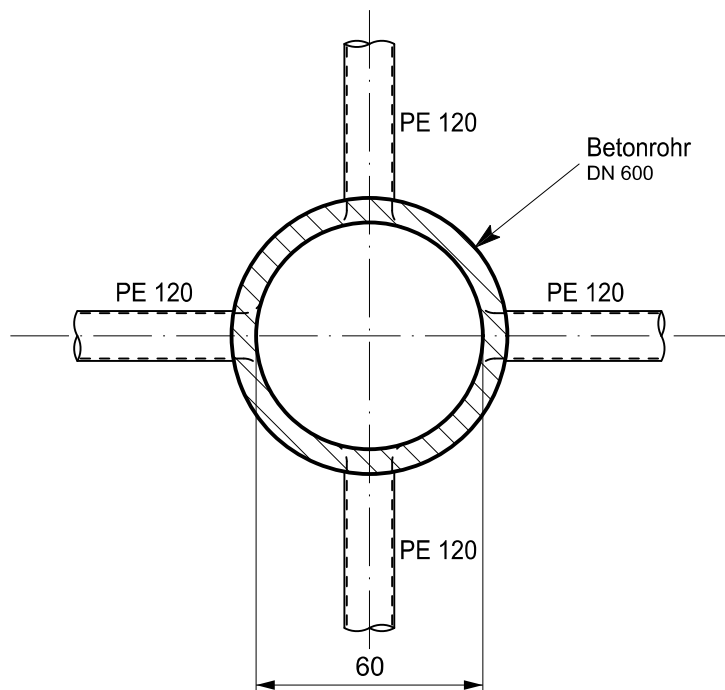

Hinweise:

Alle Verkabelungen (KRF-Rohre) sind in einem Hüllrohr (PE- oder W-PE-Rohr) zu verlegen.

Der Anschluss für Detektoren bei einer Randsteinquerung hat über ein W-PE-Rohr zu erfolgen.

Anforderungen Schachtabdeckung:

- Pickelloch
- Beschriftung: LSA
- Belastung: 100kN (10t) Radlast
- in Fahrbahn höhenverstellbar
- nicht verschraubt

Beispiele von Schachtabdeckungen

Trottoir

- BGS Fig. 180-60S LSA
- Nottaris Fig. 2603-60-10
- von Roll Fig. 2616-10 LSA

Fahrbahn

- BGS Fig. N180 LSA
- Nottaris Fig. 3903-60-10
- von Roll Fig. 2632-10 LSA

Schnitt 1:20

Mögliche Rohreinführung

